

Skap WS403020

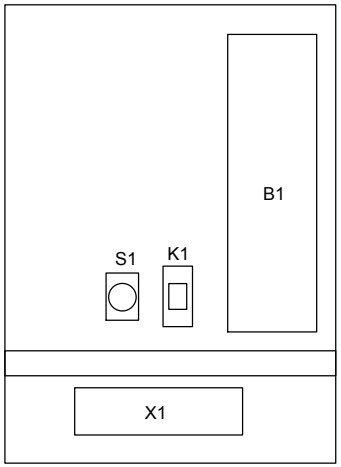

KAPSLING	CARLO G.	WS403020
B1	CONTROLL TECHNIQUES	SKBD200150
S1	MOELLER	M22-D-G-X1
K1	CARLO G.	RMIA45230VAC
X1	CARLO G.	DK

				Dato	10.10.07	ABS Norge AS		
				Utført	RH	CP113-NOR		
				Godkj.	RH	Art.nr. 07.7000		
Utg.	Endring	Dato	Signatur	Norm	NEK400	Oppr. tegn.	Erst. for	Erst. av

SANDEFJORD ELEKTRO AS
Hegnasletta 9 3217 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 32 00 Fax. 33 46 73 66

Arangement

Prosjekt nr.		
CP113-NOR		+VA1
Målestokk	Tegn.nr.	Blad 1
1:1	**CP113-NOR**	N.bl. 2

Tilførsel	Feil rele	Nivåvippe høytnivå	Alarmlampe 230V	Kopl. av pumpe	Manuell start	Start vippe	Lask ved bruk av tr.sonde	Trykksonde	Termovakt

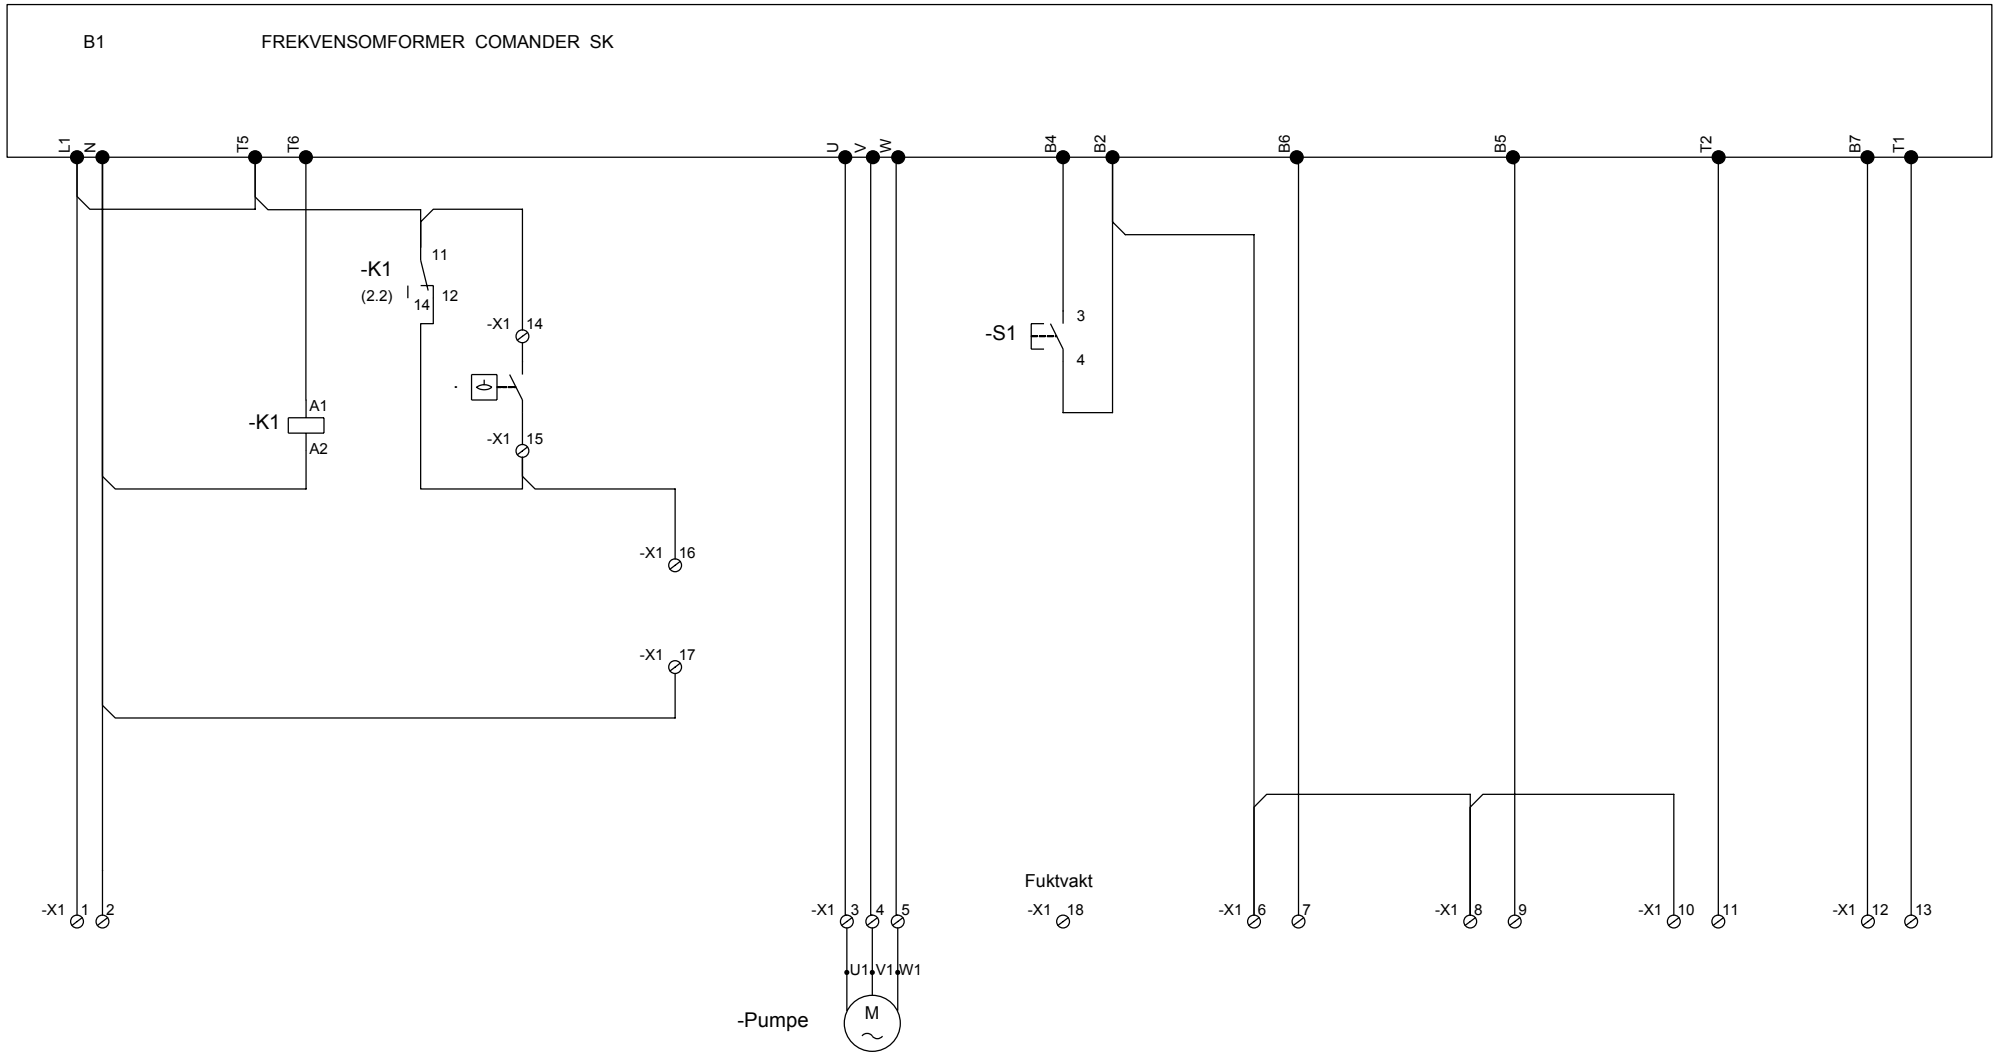

				Dato	10.10.07	ABS Norge AS		
				Utført	RH	CP113-NOR		
				Godkj.	RH	Art.nr. 07.7000		
Utg.	Endring	Dato	Signatur	Norm	NEK400	Oppr. tegn.	Erst. for	Erst. av

SANDEFJORD ELEKTRO AS
Hegnasletta 9 3217 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 32 00 Fax. 33 46 73 66

Hoved-Styrestrøm

Prosjekt nr.		
CP113-NOR		+VA1
Målestokk	Tegn.nr.	Blad 2
1:1	CP113-NOR	N.bl. 3

NB! LASK FJERNES MELLOM X1.8 0G X1.9 VED BRUK AV VIPPER!

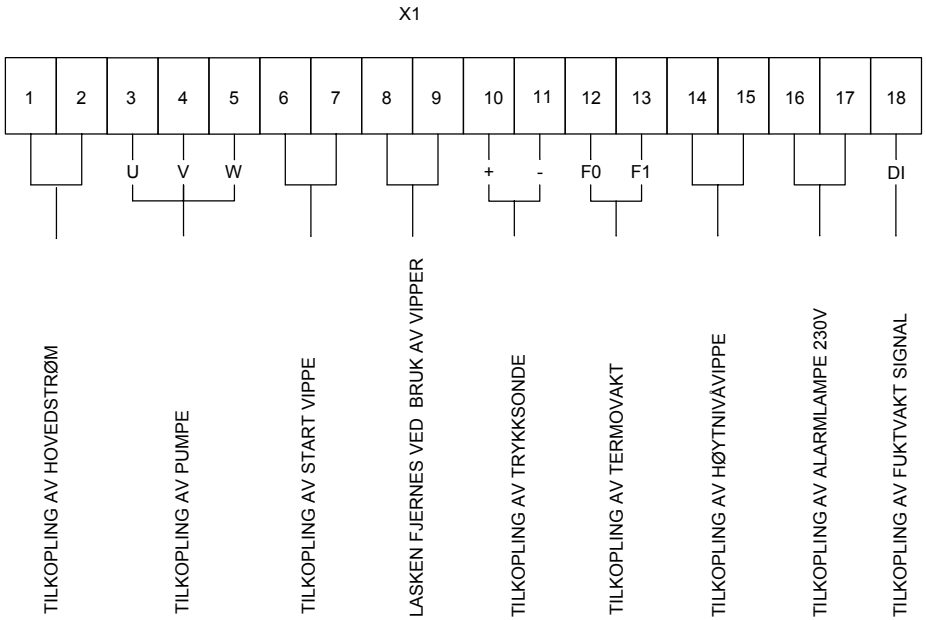

				Dato	10.10.07	ABS Norge AS			SANDEFJORD ELEKTRO AS	Rekkeklemmetabell	Prosjekt nr.		
				Utført	RH	CP113-NOR					CP113-NOR		+VA1
				Godkj.	RH	Art.nr. 07.7000			Hegnasletta 9 3217 SANDEFJORD Tlf. 33 42 32 00 Fax. 33 46 73 66		Målestokk	Tegn.nr.	Blad 3
Utg.	Endring	Dato	Signatur	Norm	NEK400	Oppr. tegn.	Erst. for	Erst. av			1:1	CP113-NOR	N.bl.